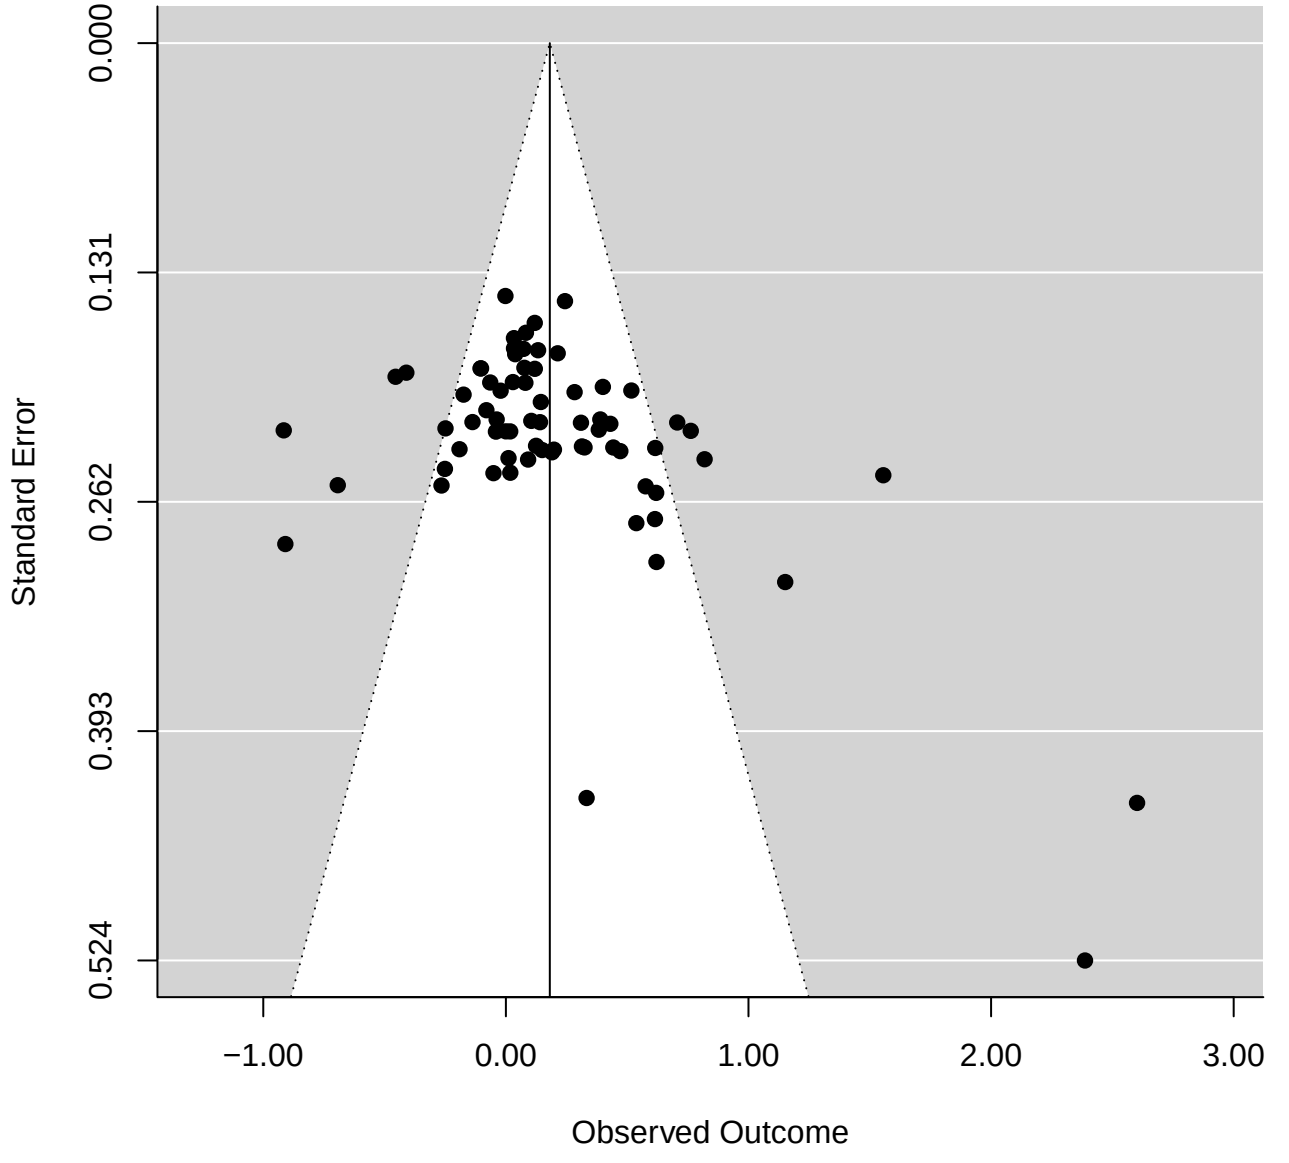
0.000
0.131
0.262
0.393
0.524
Standard Error
−1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
Observed Outcome